


Согласовано

Изм. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

Поз.	Наименование	Кол.
SF1-SF3	Выключатель ВА 47-29-2 (С4) ГОСТ Р 50345-99	3
	Кабель ВВГ 3х1,5 ГОСТ 16442-80	20,0
	Шнур ШТ/ЛП 4х0,12 ГОСТ 10348-80	0,4м
	Кабель КММ 2х0,35 ГОСТ 10348-80	1м

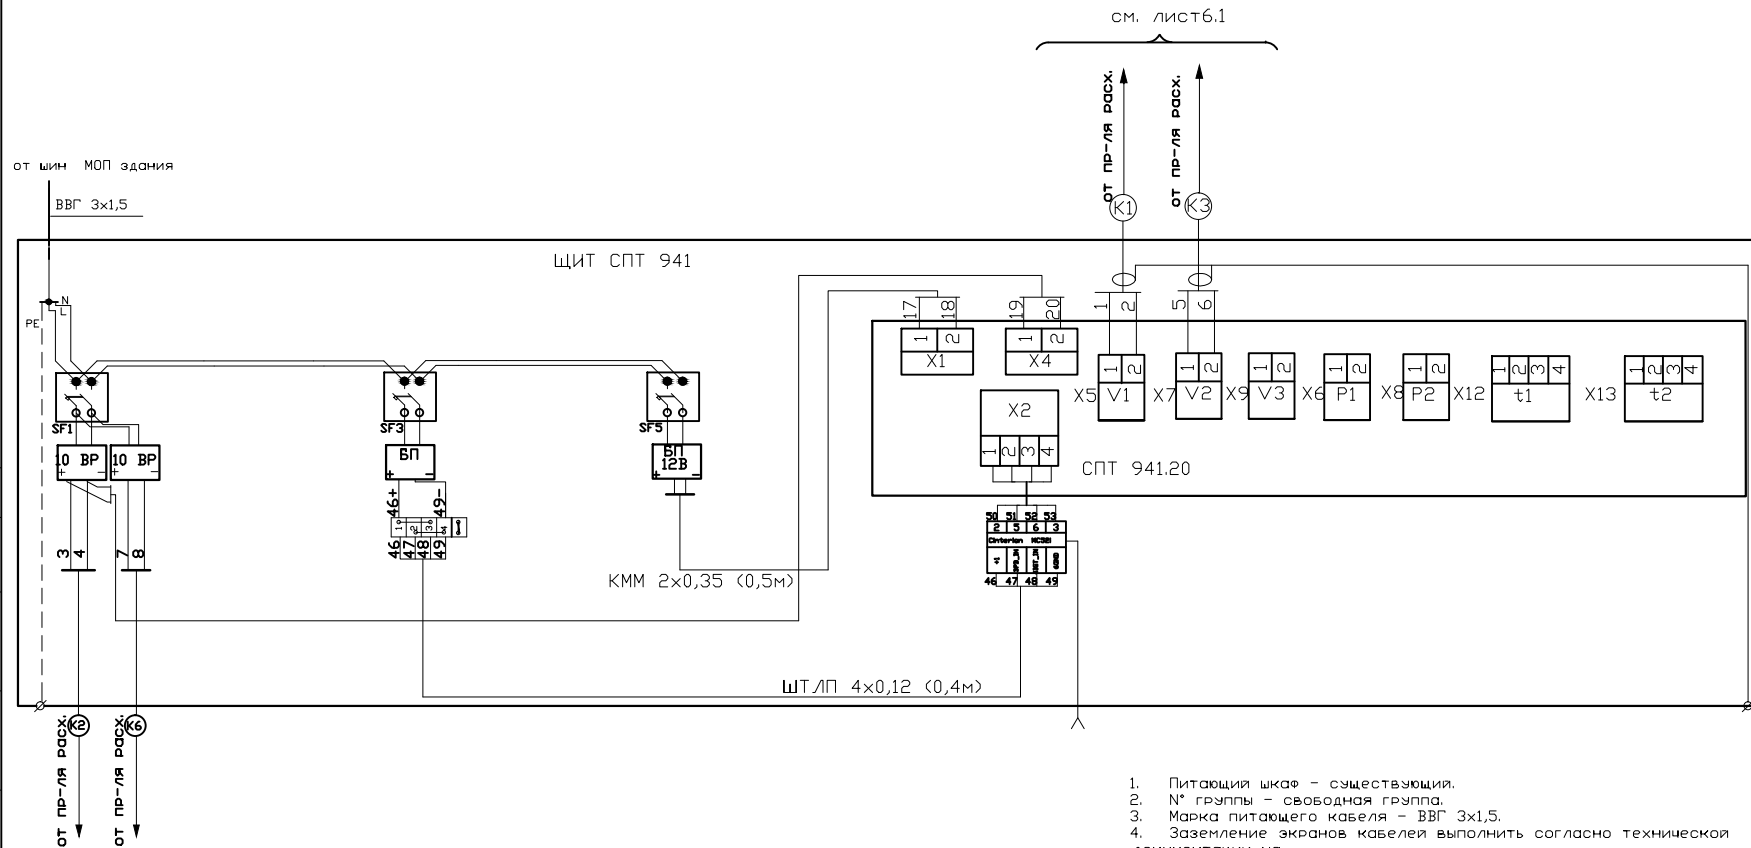

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата

050-2019-УУТЗ

Лист  
5.2