


Монтажная схема трубопровода Т2  
(см. л. 5.1)

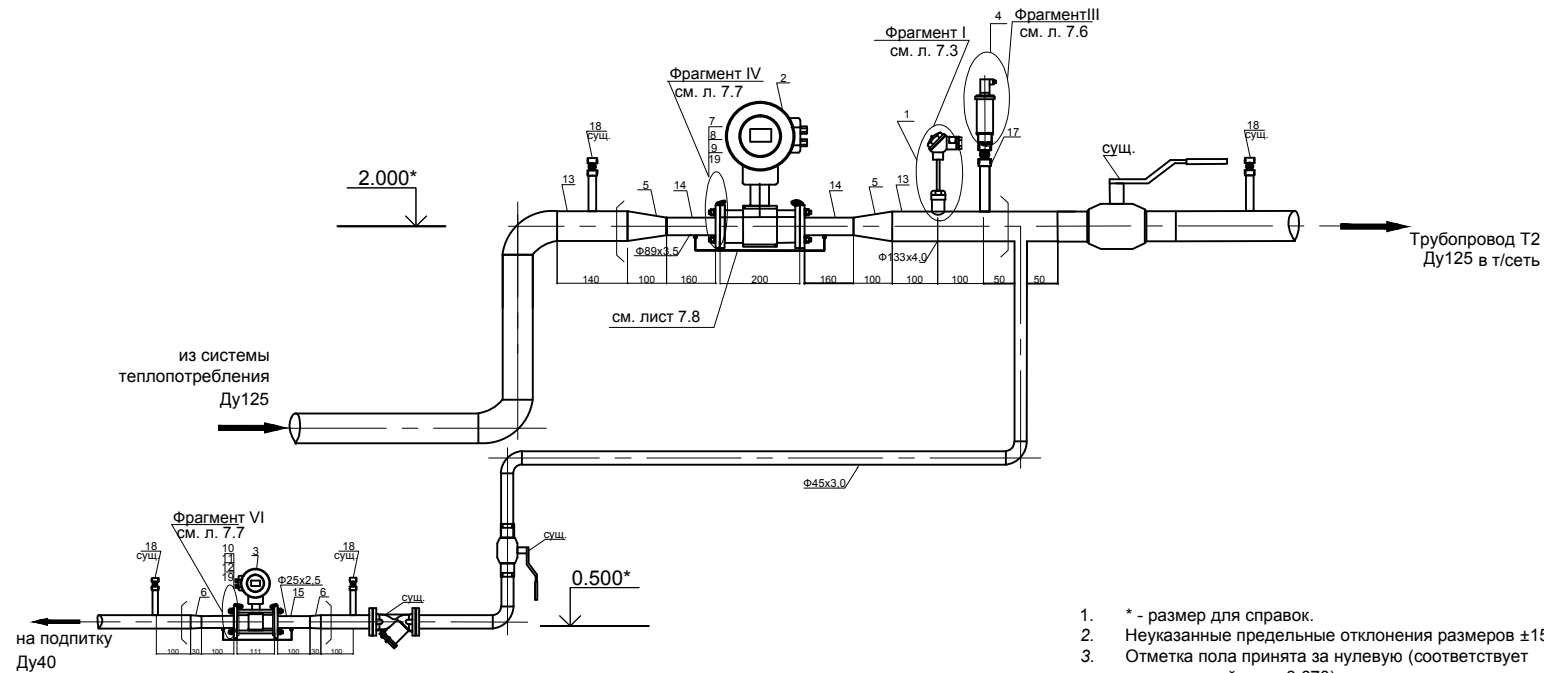

- \* - размер для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm 15$  мм.
- Отметка пола принята за нулевую (соответствует строительной отм. -3.670).
- Спецификацию оборудования см. на листе 7.4, После сдачи-приемки узла учета тепловой энергии выполнить съемную тепловую изоляцию измерительных участков.
- Выполнить опорные конструкции трубопроводов для измерительных участков
- При монтаже обеспечить соосность РС и фланцев одинаковым расстоянием между защитным кожухом РС и границами зеркала фланца.
- Для обслуживания приборов и арматуры, расположенных на отм. выше 1.500 от уровня пола предусмотреть передвижную площадку.

8 } -граница проектирования

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Индок.	Подп.	Дата

049-2019-УУТЭ

Лист

7.2