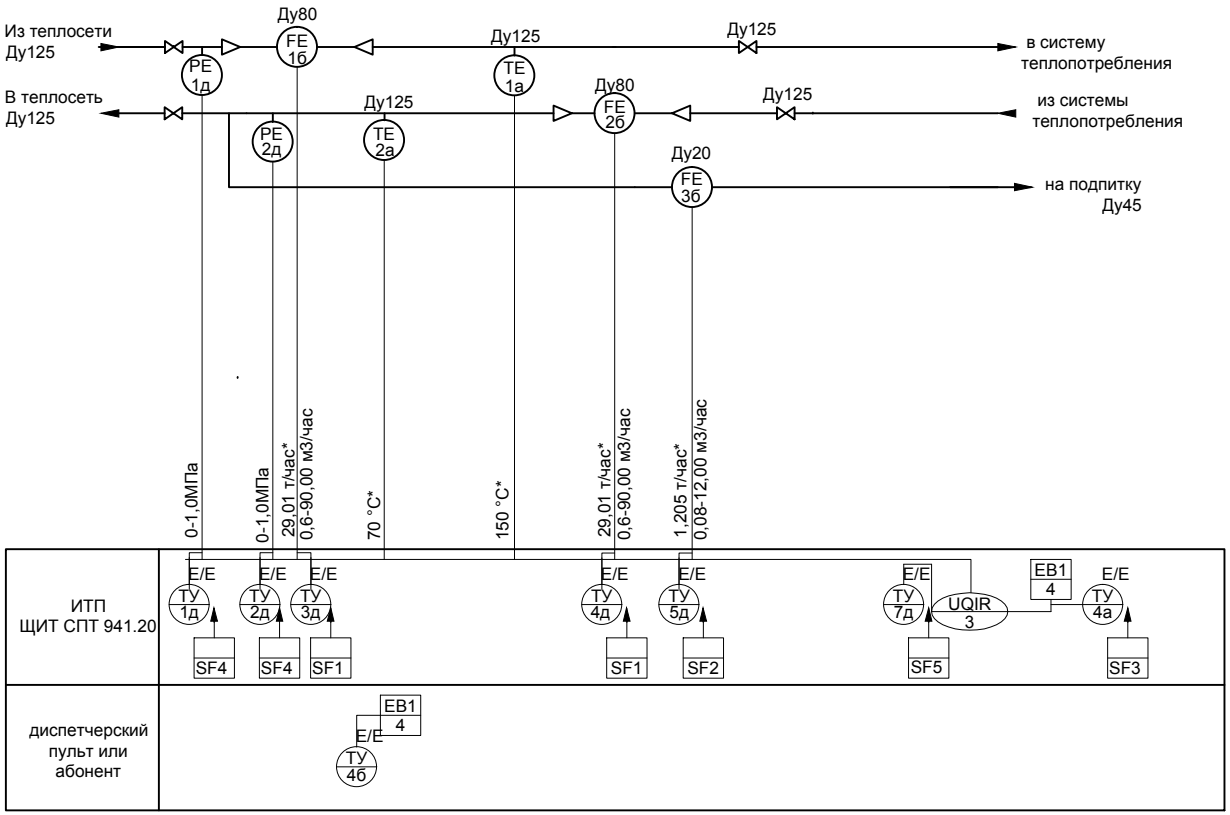

ПОЗИЦ. ОБОЗНАЧ.	НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП	КОЛ.	ПРИМ.
1а-4а	Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01	1 компл.	L=120мм
1б,2б,	Расходомер электромагнитный ПитерфлоуРС-80-90-А (Ду80)	2 шт.	
3б	Расходомер электромагнитный ПитерфлоуРС-20-12-А (Ду 20)	1 шт.	
1д,2д	Датчик давления СДВ-И-1,0МпА	2 шт.	
1д,2д	Блок питания СДВ-И	2 шт.	
3	ТепловычислительСПТ 941.20	1 шт.	
4	GSM-модем CinterionBGS2T	2 компл.	1 компл.**
3д-6д,	Блок питания РС 220/12 В	3 шт.	4б***
4а	Блок питания модема 220/12 В	1 шт.	
SF1-SF5	Выключатель ВА 47-29-2 (С4)	5 шт.	
7д	Блок питания тепловычислителя 220/12 В	1 шт.	

* - параметры для отопительного периода
** - уточнить по паспорту на оборудование
*** - оборудование существующее, находящееся в диспетчерской

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
Разраб.		Морева			
Н.контр		Степанова			

049-2019-УУТЭ

АО "НПО НИИИП-НЗиК"
Корпус №1, №10 по ул. М. Горького, д.78, г. Новосибирск

Узел учета тепловой энергии

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Схема функциональная

ООО "Проект-Инжиниринг"

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.