


Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N	Согласовано	

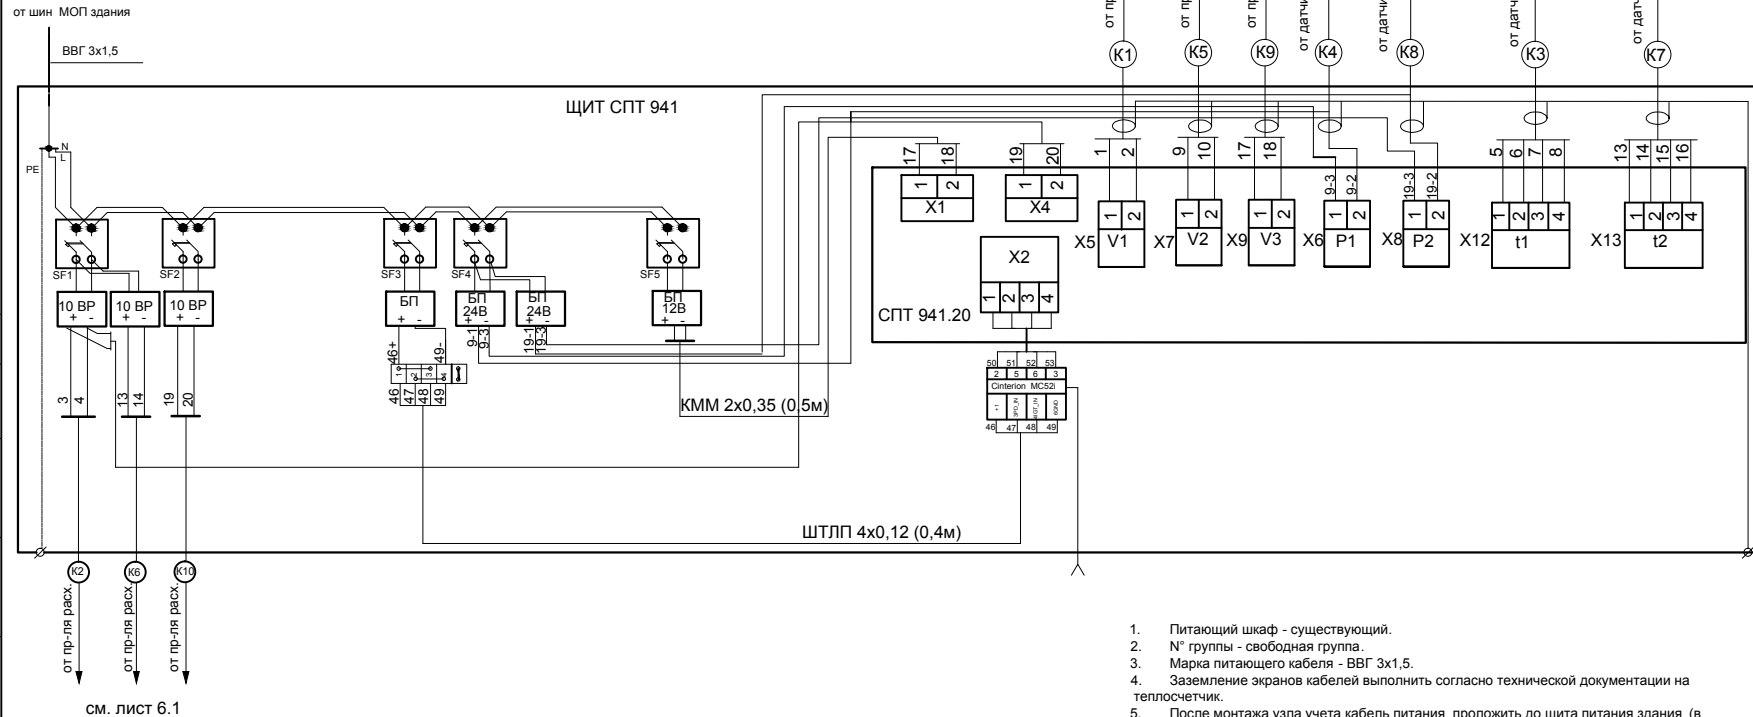

1. Питающий шкаф - существующий.
2. N° группы - свободная группа.
3. Марка питающего кабеля - ВВГ 3x1,5.
4. Заземление экранов кабелей выполнить согласно технической документации на теплосчетчик.
5. После монтажа узла учета кабель питания проложить до щита питания здания (в соответствии с требованиями НТД).

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

049-2019-УУТЭ