


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Согласовано		

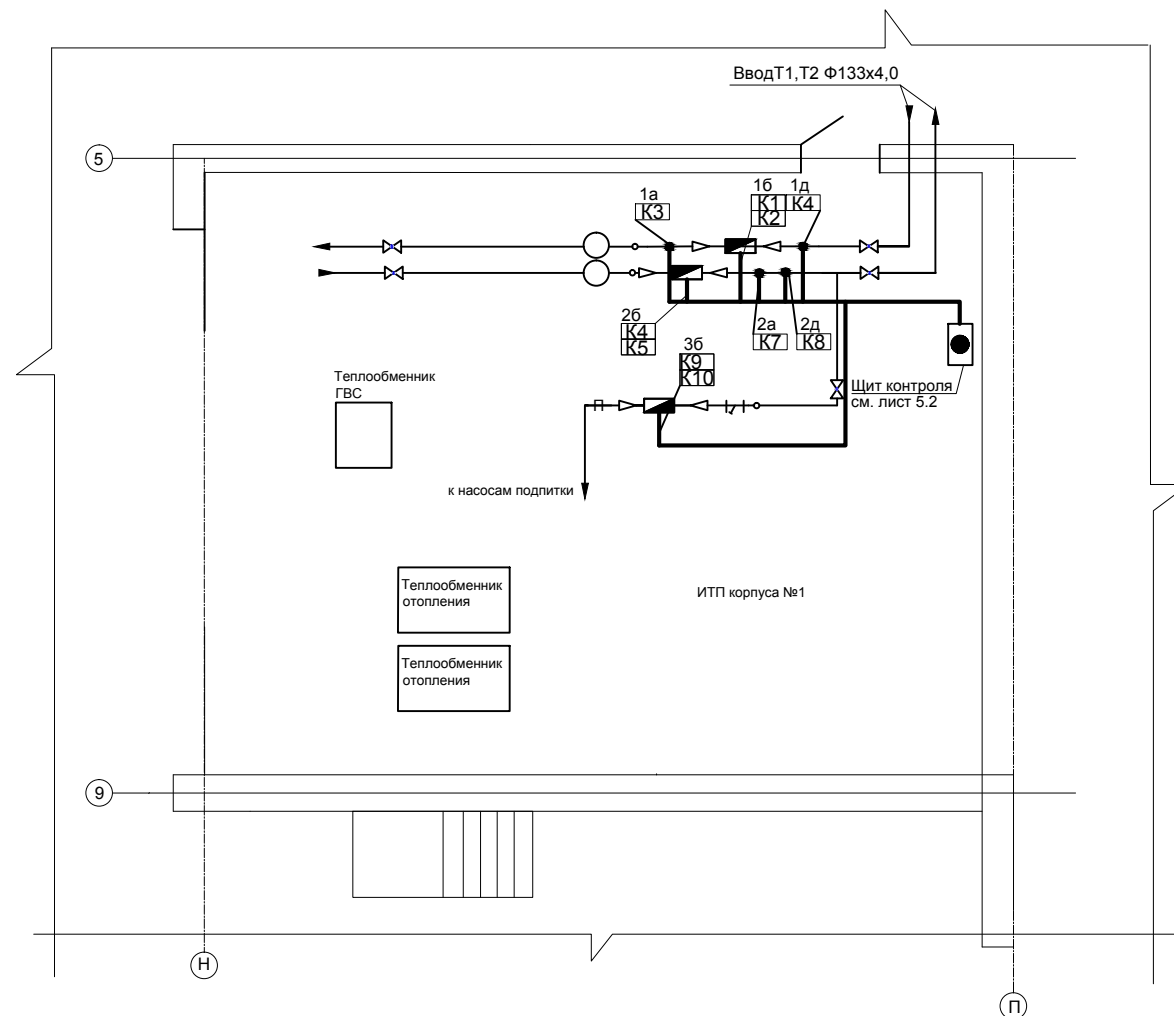

ПРИМЕЧАНИЕ:

Трубопроводы условно разнесены.

T1 - подающий трубопровод системы отопления

T2 - обратный трубопровод системы отопления

П- трубопровод подпитки

Отметка пола принята за нулевую.
(соответствует строительной отметке -0.500)

						049-2019-УУТЭ			
						АО "НПО НИИИП-НЗик" Корпус №1, №10 по ул. М. Горького, д.78, г. Новосибирск			
Изм.	Кол.уч	Лист	Идок.	Подп.	Дата	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Морева						Р	5.1	
Н.контр						План расположения оборудования и проводок узла учета	ООО "Проект-Инжиниринг"		